
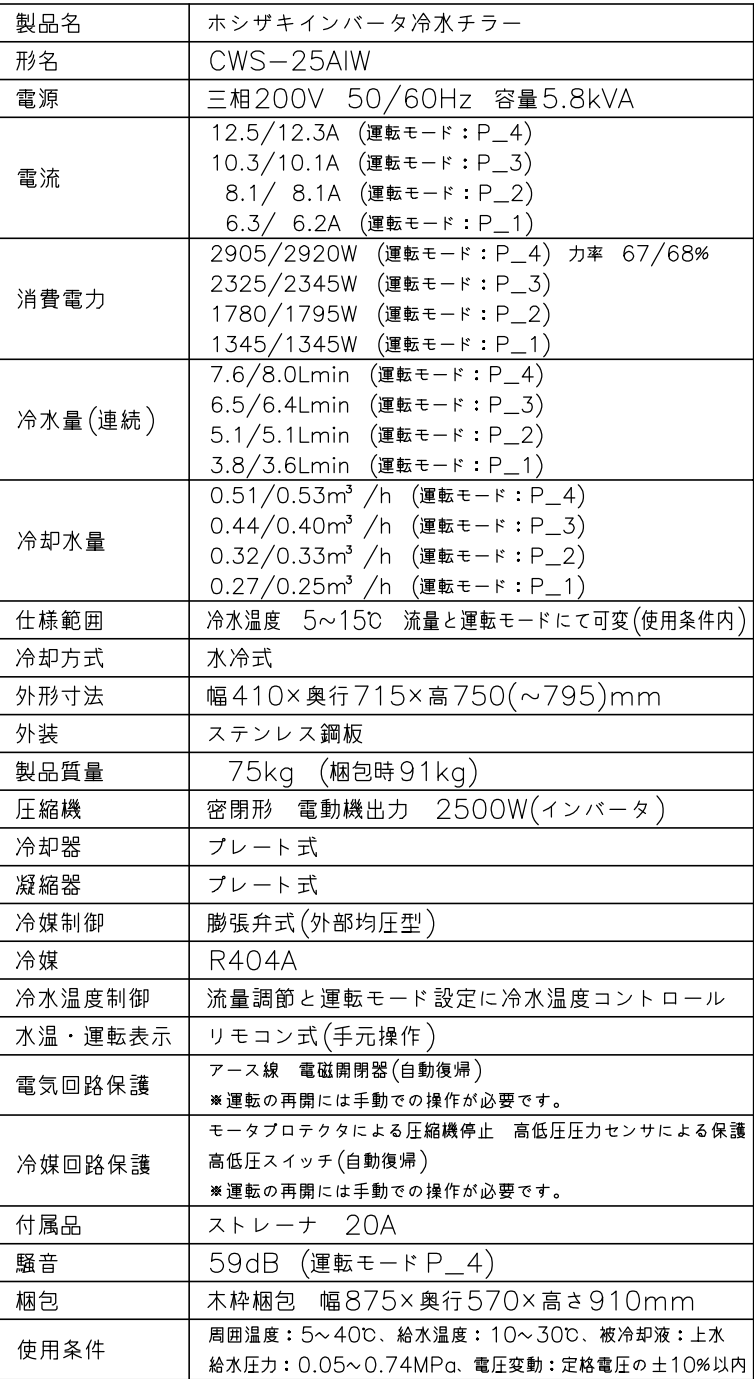




1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 元電源(漏電遮断器)は現地手配です。
元電源には必ず漏電遮断器(過電流保護機能付、定格電流30A、感度電流15mA)を取付けてください。
3. 冷水量(連続)は、周囲温度30℃、給水温度25℃、冷水温度10℃の時の値です。
4. 冷却水使用量は、給水温度25℃、給水圧力0.1MPaの時の値です。
5. 製品コード：N3CX