
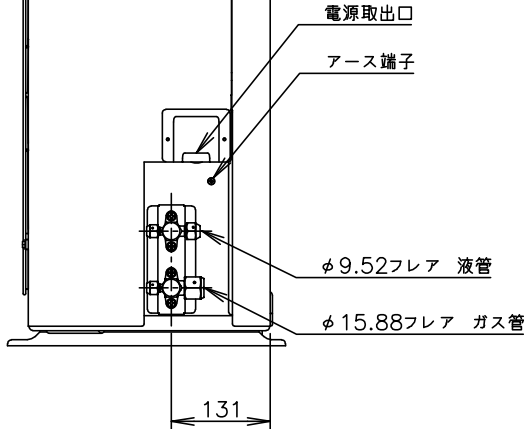
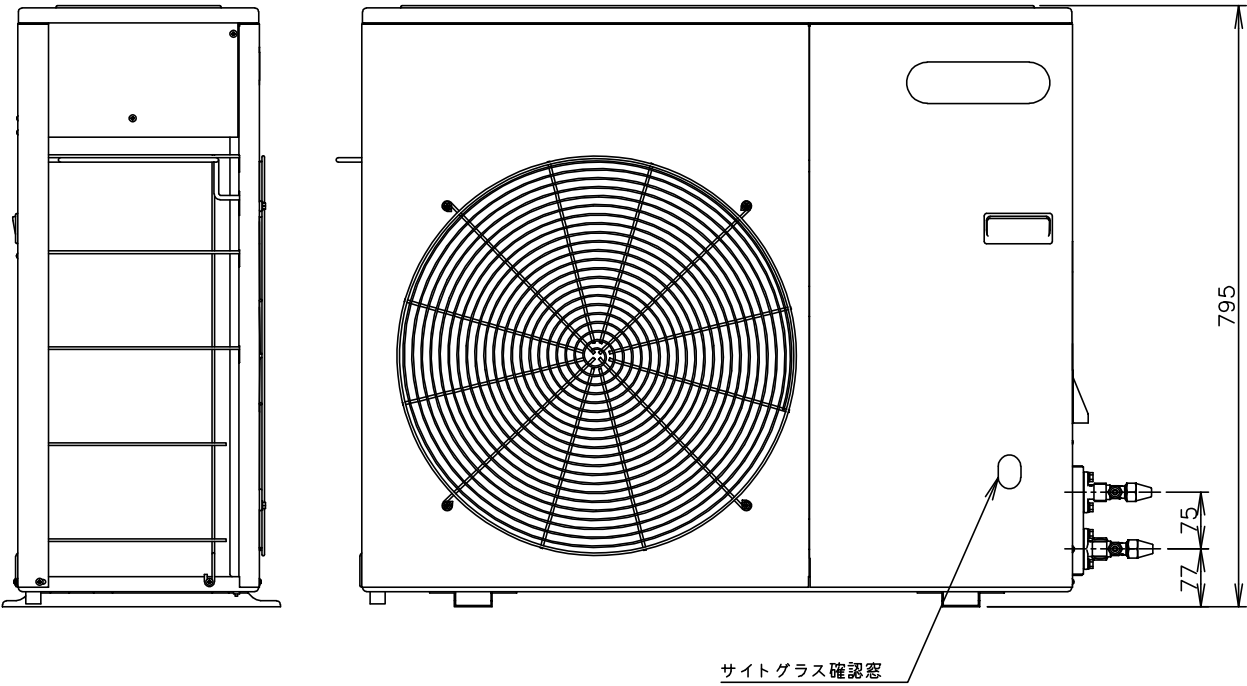


製品名	ホシザキ冷凍コンデンシングユニット		
形名	HUS-11FC-UCI		
電源	組合せ1	三相 200V 50/60Hz 容量2.6kVA(7.5A)	
	組合せ2	三相 200V 50/60Hz 容量2.8kVA(8.1A)	
電流	組合せ1	定格電流 5.1/5.7A 電動機定格電流 5.1/5.7A 始動電流 -/-A	
	組合せ2	定格電流 5.5/6.1A 電動機定格電流 5.5/6.1A 始動電流 -/-A	
消費電力	組合せ1	冷却時 1580/1600W(運転周波数90Hz) 効率 89/81% 1260/1290W(運転周波数66Hz) 除霜時 1285W	
	組合せ2	冷却時 1695/1725W(運転周波数90Hz) 効率 88/81% 1350/1390W(運転周波数66Hz) 除霜時 1625W	
冷凍能力	組合せ1	1690/1695W(運転周波数90Hz、庫内ファンモータ1300r/min) 1375/1375W(運転周波数66Hz、庫内ファンモータ1100r/min)	
	組合せ2	1845/1850W(運転周波数90Hz、庫内ファンモータ1300r/min) 1490/1495W(運転周波数66Hz、庫内ファンモータ1100r/min)	
法定冷凍トン	0.80トン		
外形寸法	幅940×奥行320×高さ795mm		
外装	亜鉛鋼板+ポリエステル粉体塗装		
冷却方式	強制対流式、ファンモータ60W、ファンφ500		
除霜方式	ヒータ式		
圧縮機	全密閉型 電動機出力 1100W		
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式		
放熱量	組合せ1	3380/3380W (運転周波数90Hz) 2940/2940W (運転周波数66Hz)	
	組合せ2	3480/3480W (運転周波数90Hz) 3280/3280W (運転周波数66Hz)	
冷媒	R448A(配管長10mまではチャージレス)		
庫内温度	マイコン制御(デジタル温度表示) -30~-4℃調整可能		
除霜	マイコン制御(4台までは同時霜取制御可能)		
電気回路保護	アース端子、インバータによる圧縮機過電流保護 温度ヒューズ、外部警報出力接点		
冷媒回路保護	吐出管サーモ、高低圧圧カススイッチによる圧縮機停止(自動復帰)		
庫内警報	マイコン制御(デジタルエラー方式)		
液管	φ9.52フレア式(サービスポート付)		
ガス管	φ15.88フレア式(サービスポート付)		
製品質量	60kg (梱包時 62kg)		
騒音	57/56dB(A) (運転周波数90Hz)		
梱包	簡易ダンボール梱包 幅1118×奥行424×高さ840mm		
認可認証	対象外		
使用条件	周囲温度 -5~43℃ 電圧変動: 定格電圧の±10% 配管長30m以内 高低差: 室内機上5m以内、室内機下7m以内		

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

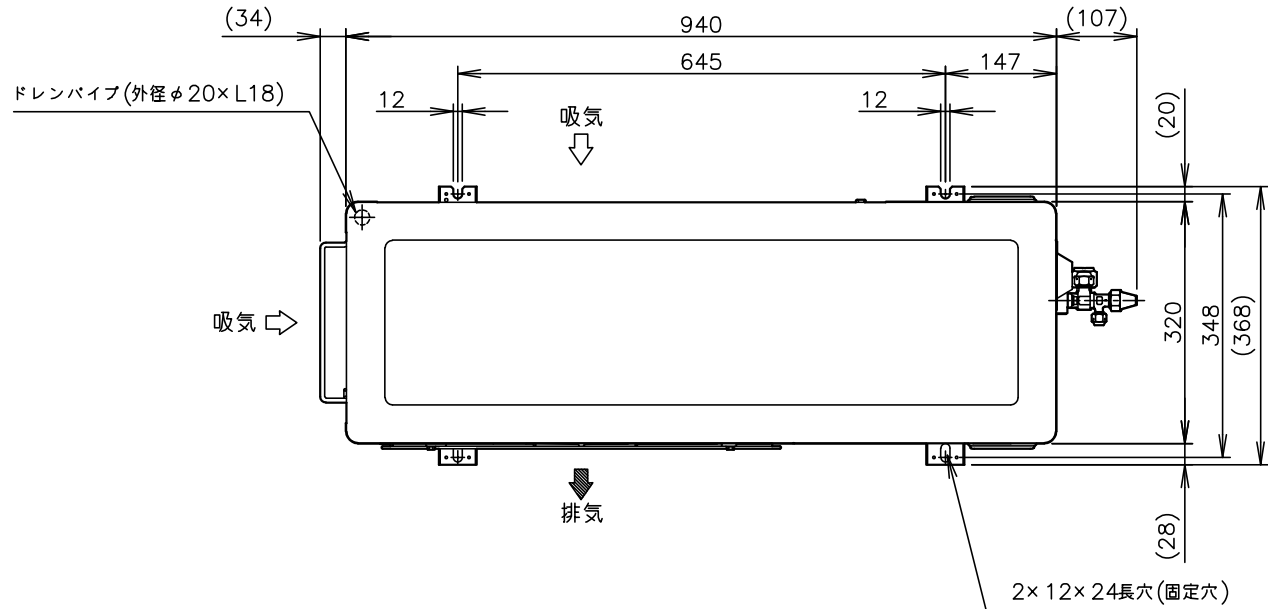

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 元電源(漏電遮断器)は現地手配です。
元電源には必ず漏電遮断器(高調波対応形・過負荷・短絡保護用、定格電流20A、感度電流30mA)を取付けてください。
3. このユニットは下記のセットで使用します。
(組合せ1)
セット形名: HUS-11FC-IV
冷凍コンデンシングユニット HUS-11FC-UCI
冷凍ユニットクーラー HUS-11FC-E
コントローラー HUS-C-CB
(組合せ2)
セット形名: HUS-15FC-IV
冷凍コンデンシングユニット HUS-11FC-UCI
冷凍ユニットクーラー HUS-15FC-E
コントローラー HUS-C-CB
4. 電気特性値は、周囲温度30℃における電気用品安全法の技術基準に基づく測定値です。(一部を除く)
5. 電気特性値は、以下組合せ時の値です。
(組合せ1)
HUS-11FC-IV
プレハブパネル PF-22CC-0.75
(組合せ2)
HUS-15FC-IV
プレハブパネル PF-22CC-1.0
6. 冷凍能力は、周囲温度32℃、庫内温度-20℃の時の値です。
7. 放熱量は、周囲温度35℃、庫内温度-20℃の時の値です。
8. 騒音値は、ユニットを高さ0.15mの据付台へ載せ、ユニット正面1.0m、高さ0.55mの場合の値です。
9. 製品コード: P078

ホシザキ冷凍コンデンシングユニット HUS-11FC-UCI




設計	製図	尺度	1/10	第3角法
2023.08.01 改訂日	作成日 2022.09.21	図番 D34261	改訂 3	

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。

製品名	ホシザキ冷凍ユニットクーラー
形名	HUS-15FC-E
使用冷媒	R448A
電源	単相 200V 50/60Hz
消費電力	ファンモータ (ファンモータはコンデンシングユニットの冷却時の消費電力に含まれる) 電熱装置1600W(デフロストヒータ+ドレンパンヒータ+ベルマウスヒータ+ドレンホースヒータ) (電熱装置はコンデンシングユニットの霜取時の消費電力に含まれる)
外形寸法	幅 1030×奥行 435×高さ 414mm
外装	アルミ、SUS
冷却方式	強制対流式 庫内ファン 27W×2、ファンφ300
除霜方式	ヒータ式
除霜方式	除霜用ヒータ 1580W(デフロストヒータ+ドレンパンヒータ+ベルマウスヒータ) ドレンホースヒータ 20W
冷却器	フィン&チューブ形 外表面伝熱面積：7.0㎡
冷媒制御	温度式自動膨張弁
液管	φ9.52フレア式
ガス管	φ15.88フレア式
製品質量	26kg(梱包時 30kg)
騒音	62dB(A) (1300r/min時)
梱包	全ダンボール梱包 幅1088×奥行440×高さ526mm
認可認証	対象外
付属品	取り付けボルト(M10×L130)4ヶ、六角ナット(M10)4ヶ 平座金(M10)4ヶ、パネ座金(M10)4ヶ、排水エルボ2ヶ タッピングスクリュー(4×20)4ヶ、ファンカバー2ヶ

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
- 場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
- また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
- (給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. このユニットの組合せ機種はコンデンシングユニットの外形図を参照してください。
3. 製品コード：P081

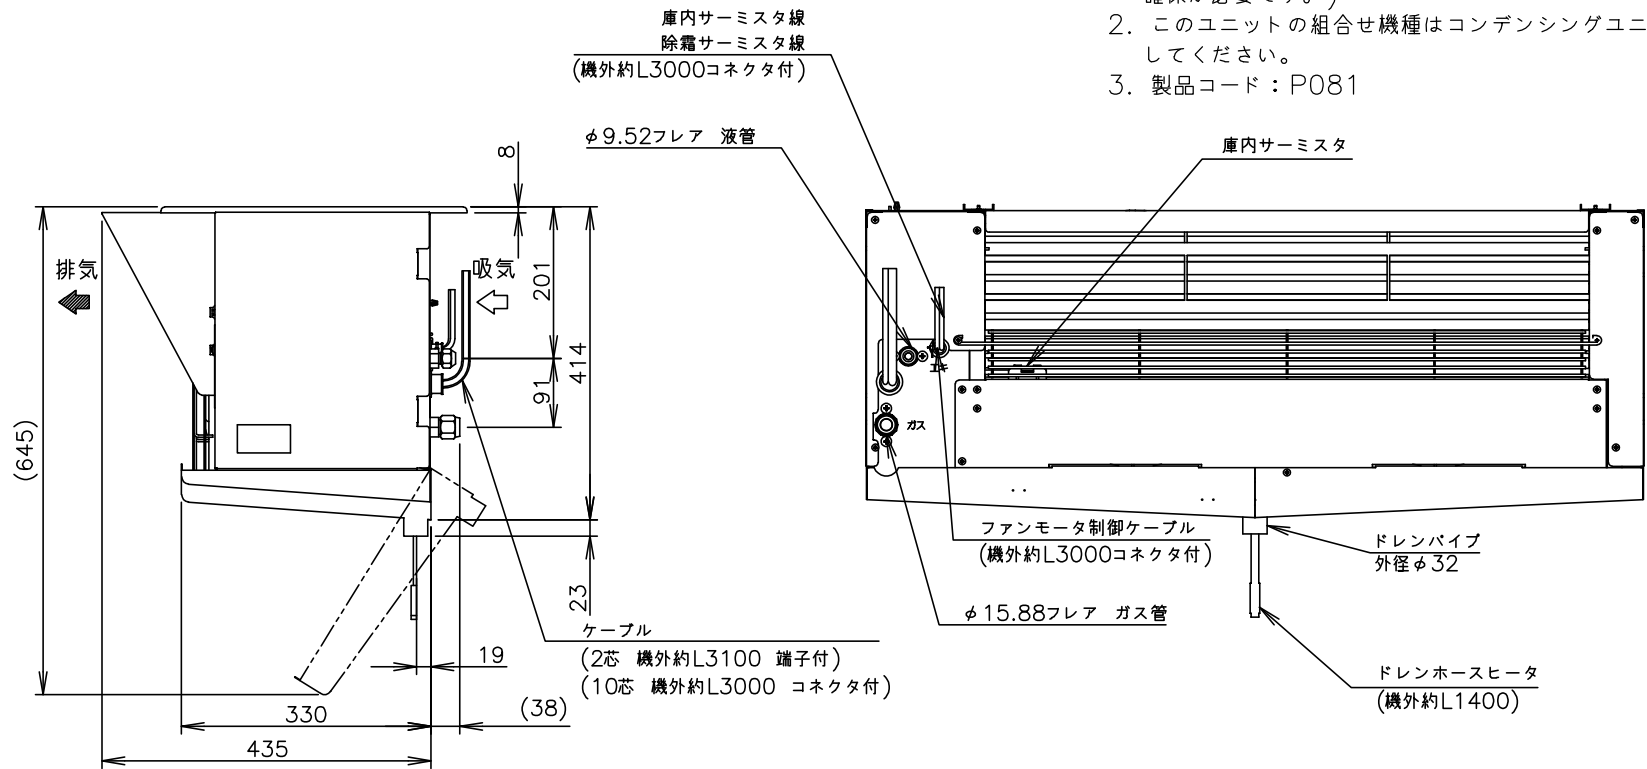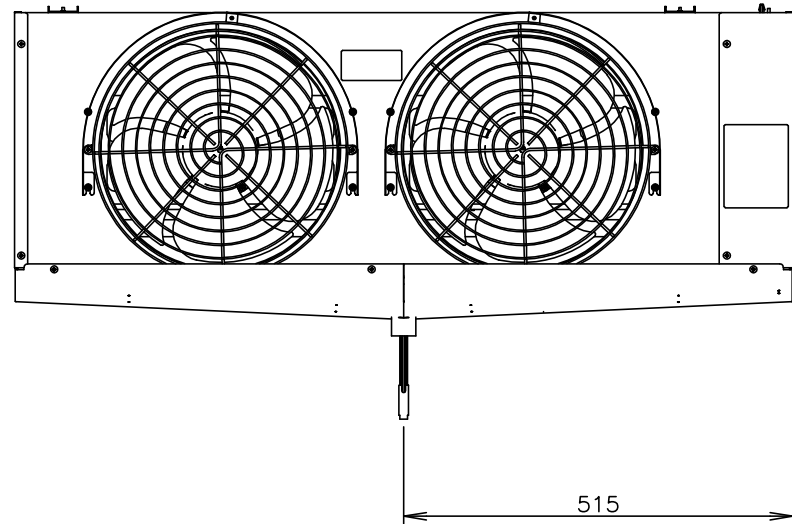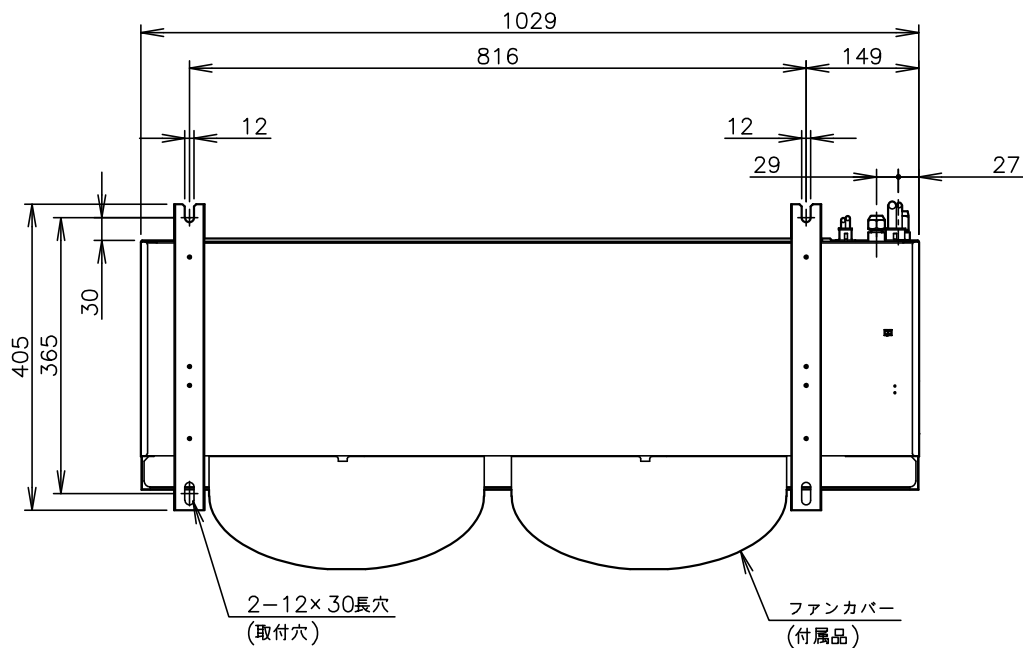

ホシザキ冷凍ユニットクーラー HUS-15FC-E

設計	製図	尺度	1/10	第3角法
*****	作成日	2022.09.21	図番	D34265
改訂日				改訂

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。