
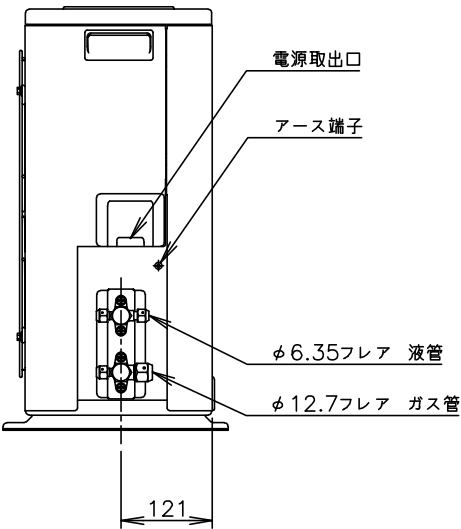
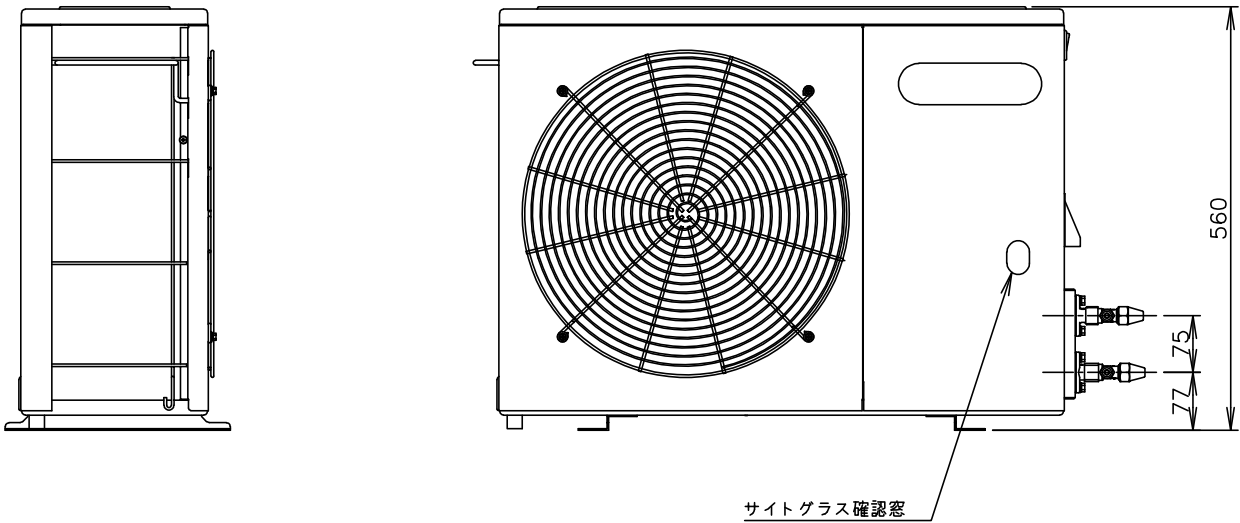


1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 元電源(漏電遮断器)は現地手配です。
元電源には必ず漏電遮断器(過負荷・短絡保護用、定格電流15A 感度電流15mA)を取付けてください。
3. このユニットは下記のセットで使用します。
セット形名：HUS-6RC
冷蔵コンデンシングユニット HUS-6RC-UC
冷蔵ユニットクーラー HUS-6RC-E
コントローラ HUS-C-CB
4. 電気特性値は、周囲温度30℃における電気用品安全法の技術基準に基づく測定値です。
5. 電気特性値は、以下の組合せ時の値です。
HUS-6RC
プレハブパネル PR-22CC-0.5
6. 冷凍能力は、周囲温度32℃、庫内温度0℃の時の値です。
7. 放熱量は、周囲温度35℃、庫内温度3℃の時の値です。
8. 騒音値は、ユニットを高さ0.15mの据付台へ載せ、ユニット正面1m、高さ0.43mの場合の値です。
9. 製品コード：P086

製品名	ホシザキ冷蔵コンデンシングユニット
形名	HUS-6RC-UC
電源	三相 200V 50/60Hz 容量1.89kVA(5.5A)
電流	定格電流 2.4/2.7A 始動電流17/16A
消費電力	冷却時 655/790W 効率 78/84% 霜取時325/325W
冷凍能力	1050/1190W
法定冷凍トン	0.25/0.29トン
外形寸法	幅748×奥行248×高さ560mm
外装	亜鉛鋼板+ポリエステル粉体塗装
冷却方式	強制対流式、ファンモータ40W、ファンφ393
除霜方式	ヒータ/オフサイクル自動切替式、オフサイクル式、ヒータ式
圧縮機	全密閉型 電動機出力 600W
凝縮器	フィン&チューブ形強制空冷式
放熱量	1990/2300W
冷媒	R448A(配管長10mまではチャージレス)
庫内温度	マイコン制御(デジタル温度表示) -6~20℃調整可能
除霜	マイコン制御(4台までは同時霜取制御可能)
電気回路保護	アース端子、サーマルプロテクタ 温度ヒューズ、外部警報出力接点
冷媒回路保護	吐出管サーモ、高低圧力スイッチによる圧縮機停止(自動復帰)
庫内警報	マイコン制御(デジタルエラー方式)
液管	φ6.35フレア式(サービスポート付)
ガス管	φ12.7フレア式(サービスポート付)
製品質量	40kg (梱包時 42kg)
騒音	53/56dB
梱包	簡易ダンボール梱包 幅928×奥行354×高さ605mm
認可認証	対象外
使用条件	周囲温度 -5~43℃ 電圧変動：定格電圧の±10% 配管長20m以内 高低差：室外機下5m以内、室外機上7m以内





※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

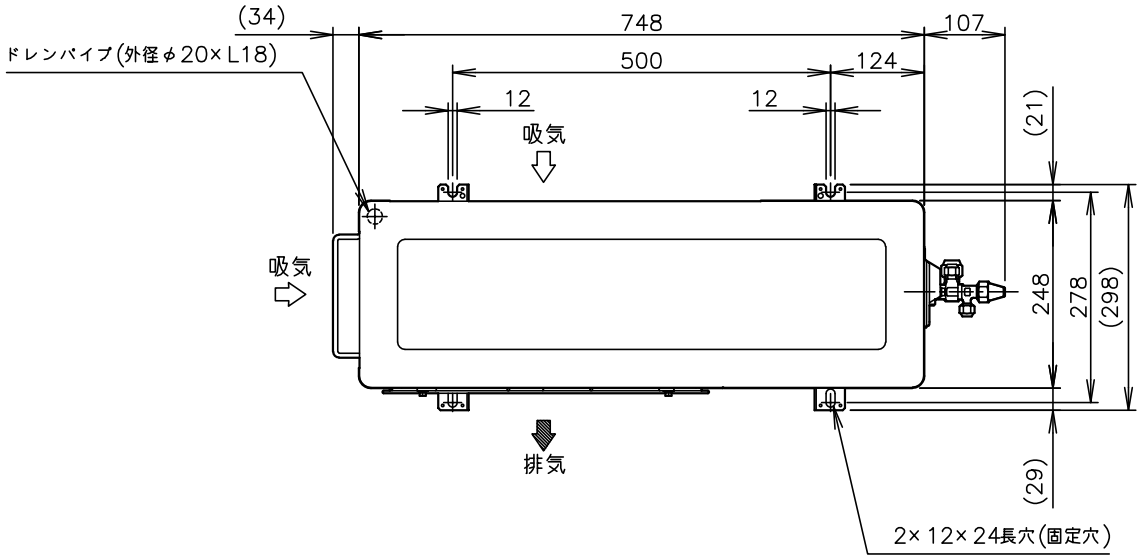

ホシザキ冷蔵コンデンシングユニット HUS-6RC-UC

設計	製図	尺度	1/10	第3角法
2023.07.19 改訂日	作成日 2023.03.31	図番 D35722	改訂 1	

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。

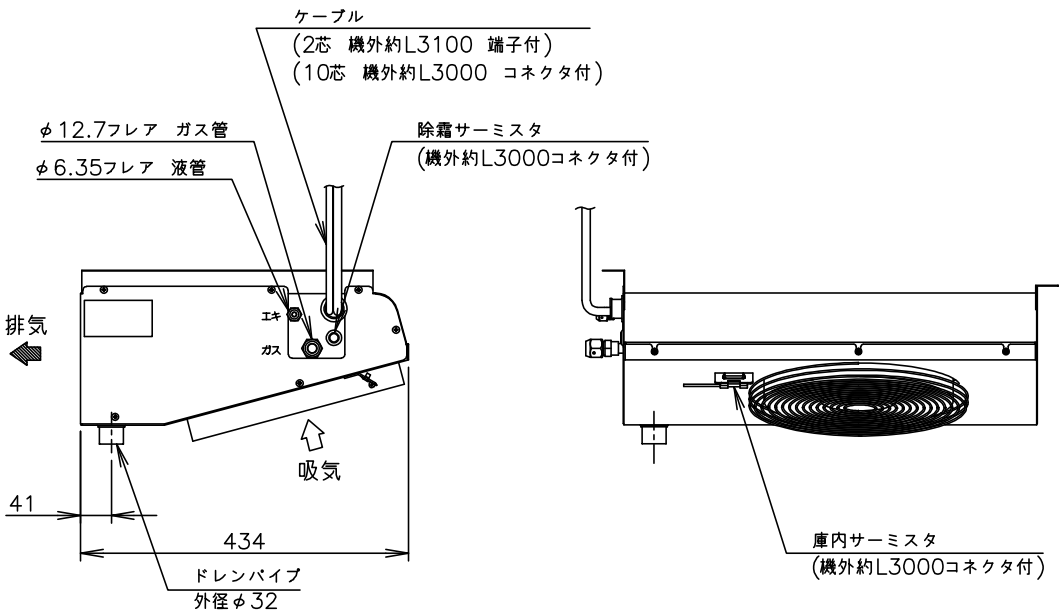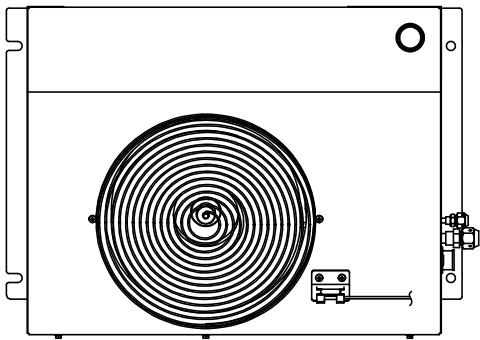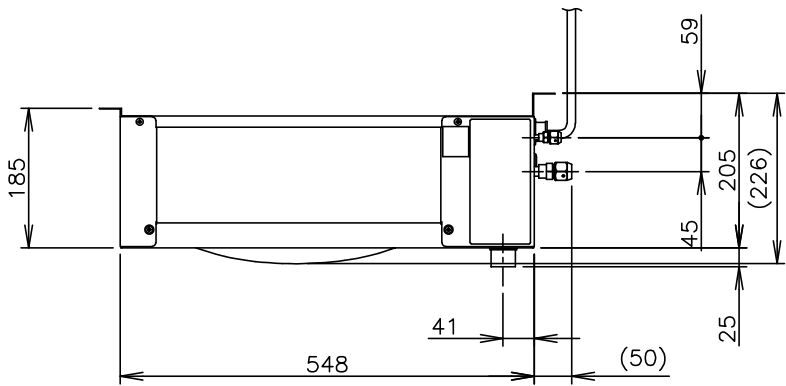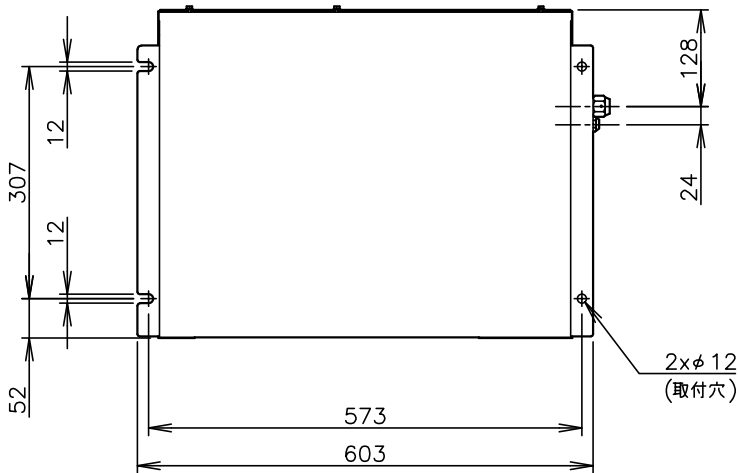

製品名	ホシザキ冷蔵ユニットクーラー
形名	HUS-6RC-E
電源	単相 200V 50/60Hz
消費電力	ファンモーター (ファンモーターはコンデンシングユニットの冷却時の消費電力に含まれる) 電熱装置300W(デフロストヒータ) (電熱装置はコンデンシングユニットの霜取時の消費電力に含まれる)
外形寸法	幅548×奥行434×高さ205mm
外装	アルミ、SUS
冷却方式	強制対流式 庫内ファン 20W、ファンφ250
除霜方式	ヒータ/オフサイクル自動切替式、オフサイクル式、ヒータ式
ヒータ容量	300W
冷却器	フィン&チューブ形、外表面電熱面積：3.0m ²
冷媒	R448A
冷媒制御	温度式自動膨張弁
液管	φ6.35フレア式
ガス管	φ12.7フレア式
製品質量	12kg (梱包時 14kg)
騒音	56/59dB(A)
梱包	全ダンボール梱包 幅698×奥行541×高さ296mm
認可認証	対象外
付属品	取り付けボルト(M10×90)×4、六角ナット(M10)×4 平座金(M10)×4、パネ座金(M10)×4、排水エルボ×2 タッピングスクリュー(4×20)×4

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. このユニットの組合せ機種はコンデンシングユニットの外形図を参照してください。
3. 製品コード：P087

ホシザキ冷蔵ユニットクーラー HUS-6RC-E

設計	製図	尺度	1/10	第3角法
*****	作成日	2023.03.31	図番	D35724
改訂日				改訂

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。