


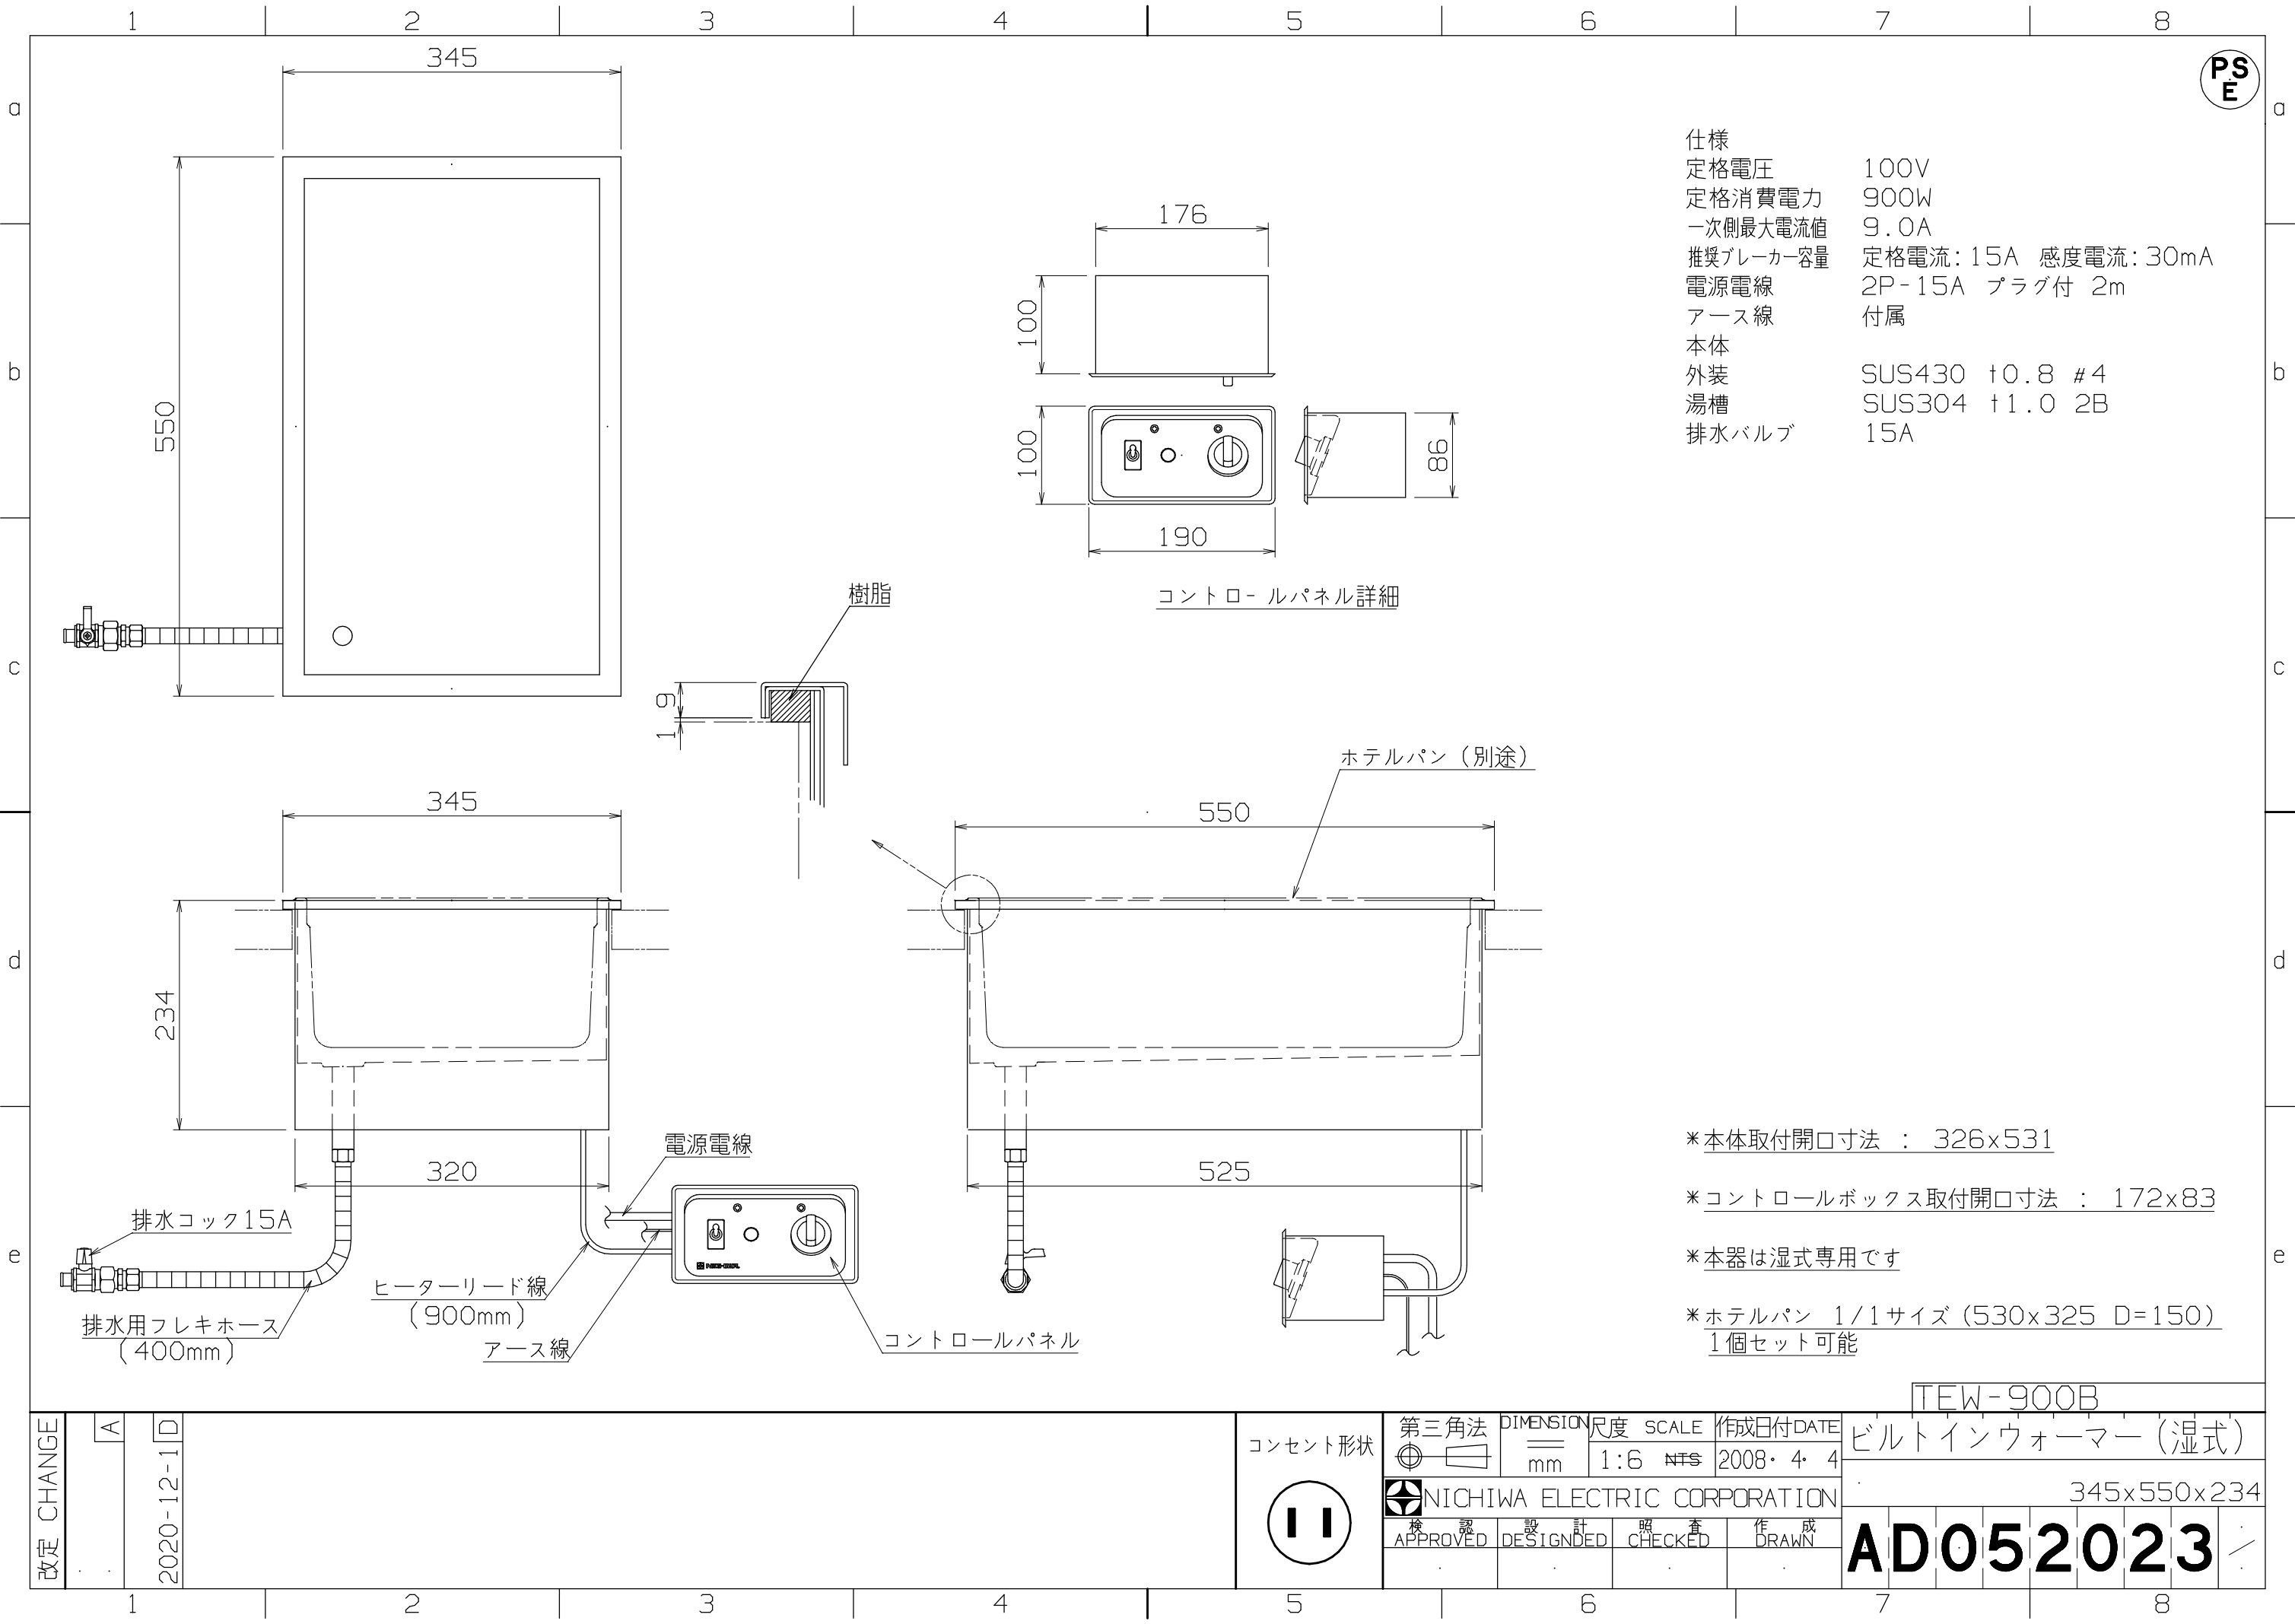


仕様  
定格電圧 100V  
定格消費電力 900W  
一次側最大電流値 9.0A  
推奨ブレーカー容量 定格電流: 15A 感度電流: 30mA  
電源電線 2P-15A プラグ付 2m  
アース線 付属  
本体 SUS430  $\pm 0.8$  #4  
外装 SUS304  $\pm 1.0$  2B  
湯槽 SUS304  $\pm 1.0$  2B  
排水バルブ 15A

コントロールパネル詳細

- \* 本体取付開口寸法 : 326x531
- \* コントロールボックス取付開口寸法 : 172x83
- \* 本器は湿式専用です
- \* ホテルパン 1/1サイズ (530x325 D=150) 1個セット可能

TEW-900B

|          |        |          |            |         |  |         |                                                                                       |                                                                                       |           |            |       |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--------|----------|------------|---------|--|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|----------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 改定       | CHANGE | A        | 2020-12-11 | D       |  | コンセント形状 |  | 第三角法                                                                                  | DIMENSION | 尺度         | SCALE | 作成日付DATE | ビルトインウォーマー（湿式） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |        |          |            |         |  |         |                                                                                       |  |           |            |       |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |        |          |            |         |  |         |                                                                                       |                                                                                       | mm        | 1:6        | NTS   | 2008・4・4 | 345x550x234    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |        |          |            |         |  |         |                                                                                       | NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION                                                         |           |            |       |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |        | 検 認      |            | 設 計     |  | 照 査     |                                                                                       | 作 成                                                                                   |           | AD052023 / |       |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APPROVED |        | DESIGNED |            | CHECKED |  | DRAWN   |                                                                                       |                                                                                       |           |            |       |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |        |          |            |         |  |         |                                                                                       |                                                                                       |           |            |       |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



第三角法  
DIMENSION 尺度 SCALE  
mm 1:6  
作成日付 DATE  
2008. 4. 4  
検査 設計 照査 作成  
APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN